


Nuova Scuola dell'Infanzia

Pianta piano terra - Stato di progetto

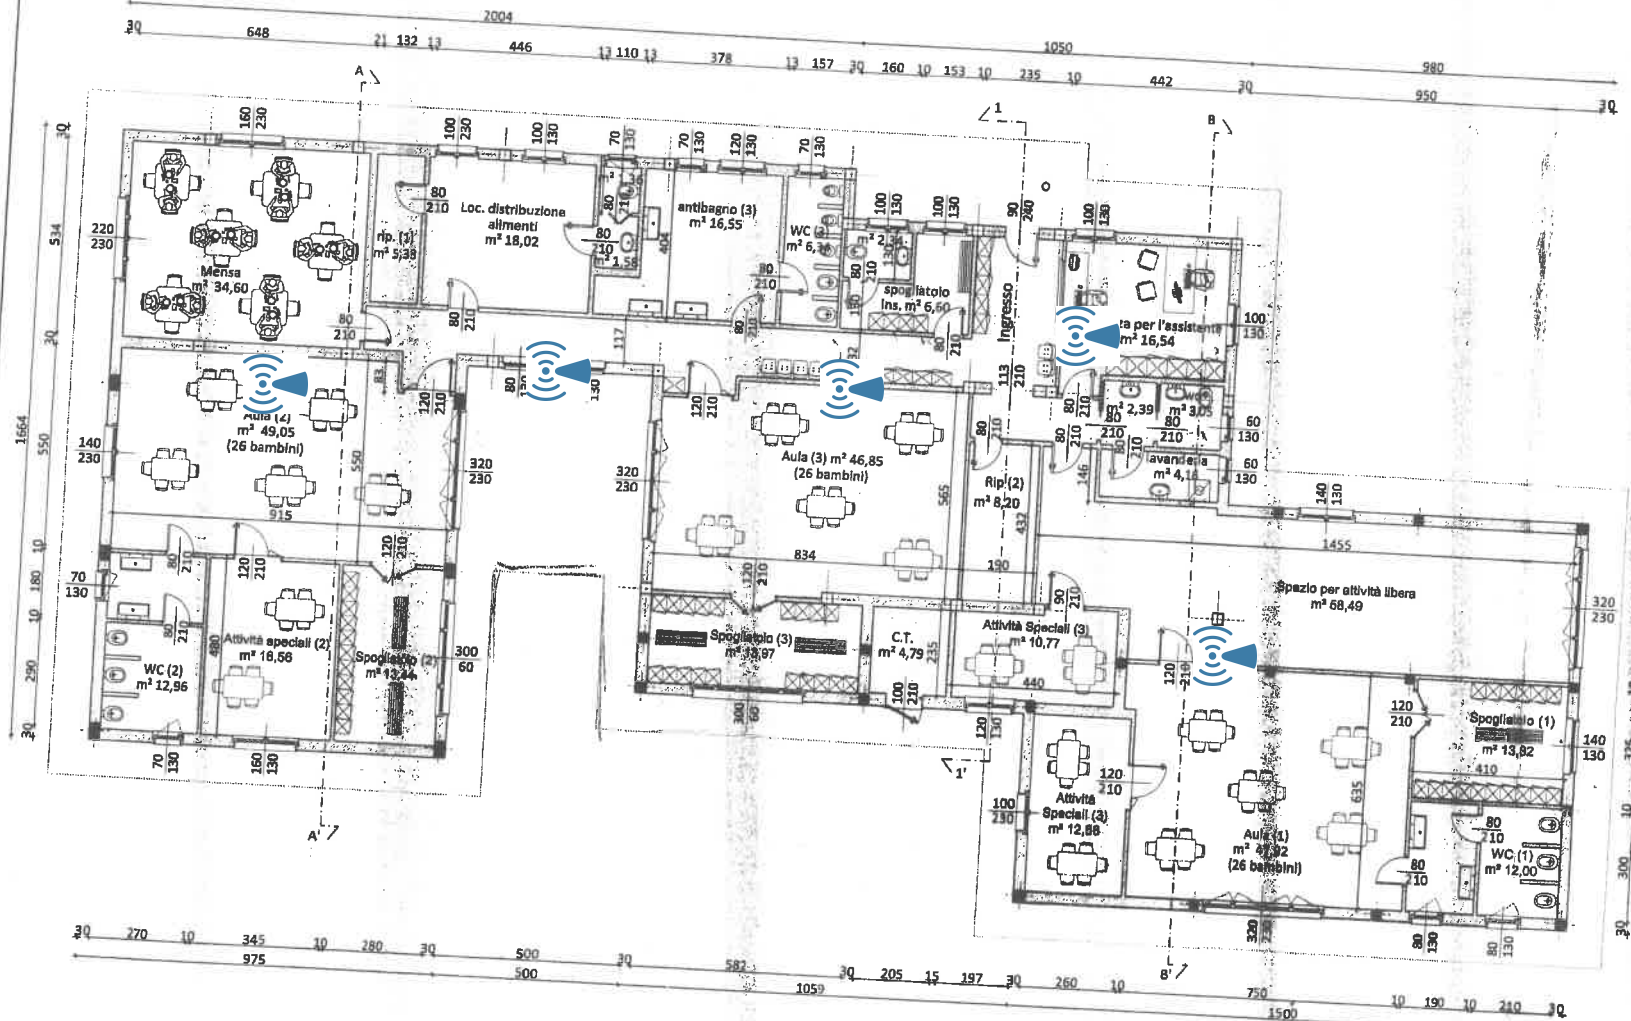

Sottofondo sabbia:


cis cellulare elettr. Ø6/21
cis con re Ø6/20x20

Magron

Particol:

Particolare sezione copertura e controsoffitto isolato




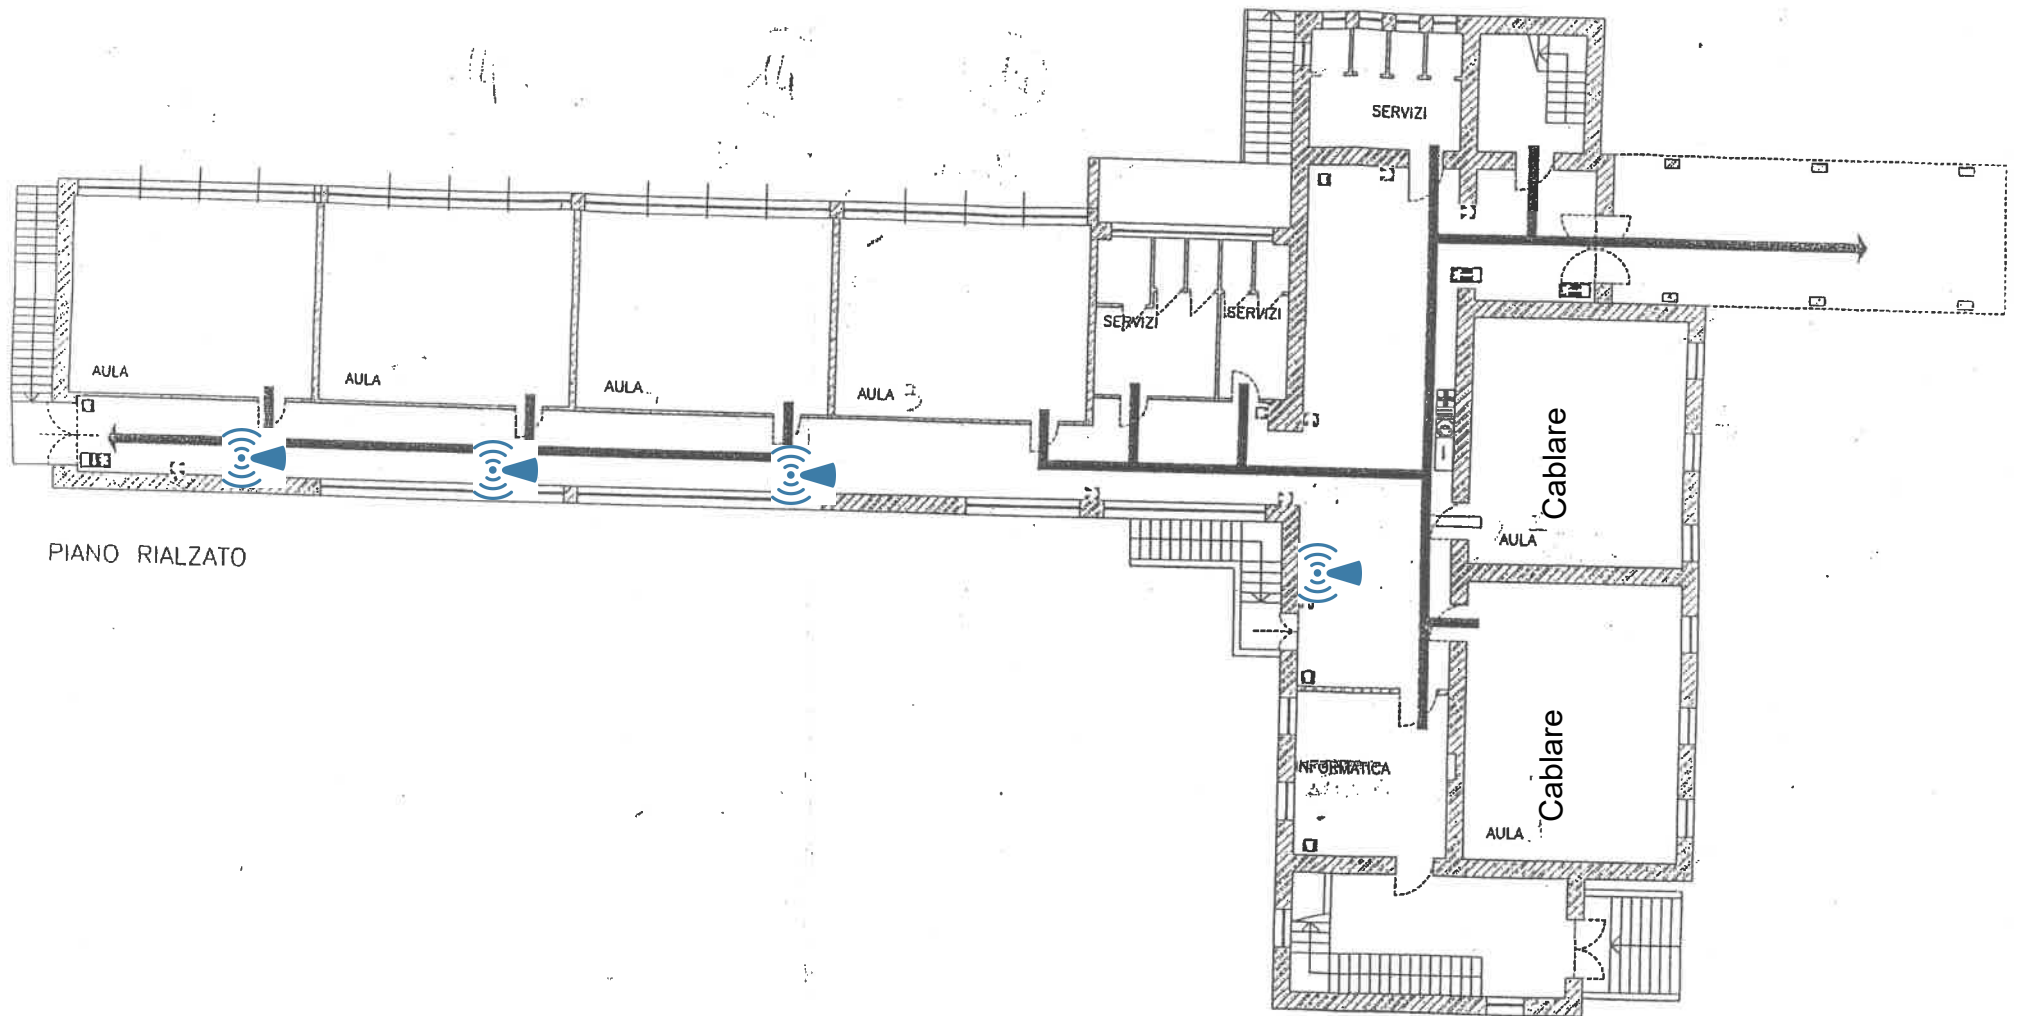

PIANO RIALZATO


MARANO TICINO

Scuola Primaria "U. Leopardi"
MEZZONERICO

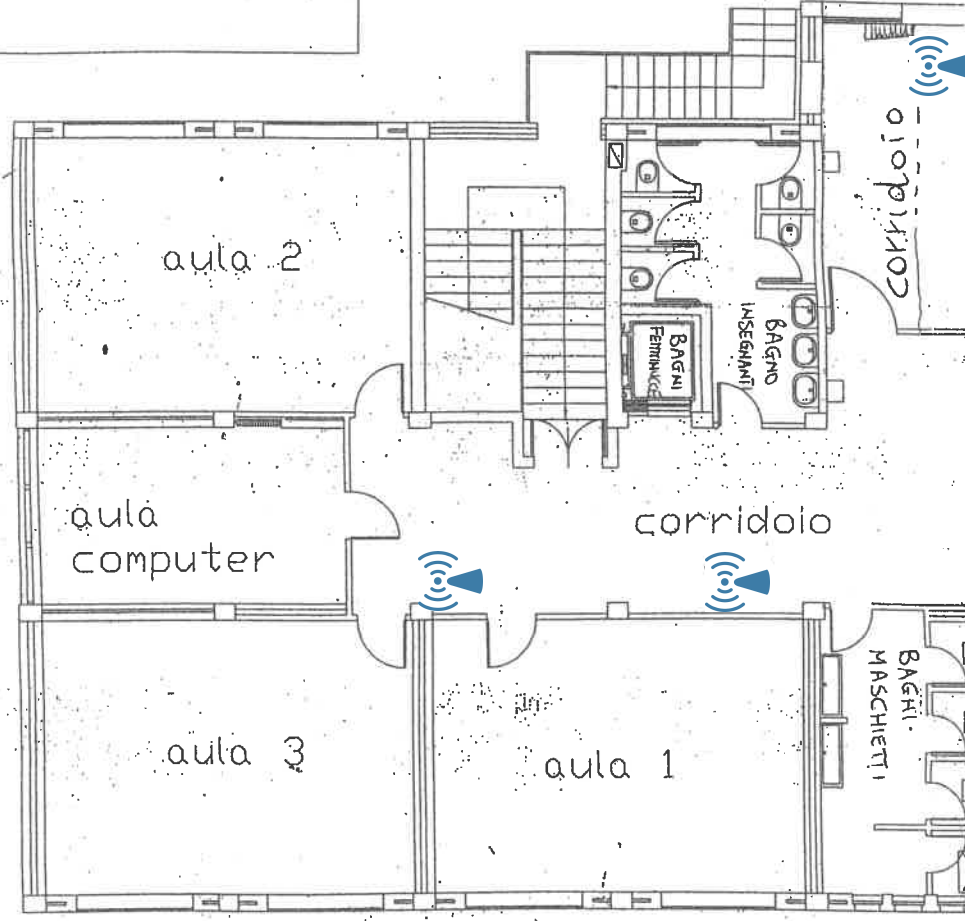

PLANIMETRIA SCUOLA

aula 5
COSTRUITA DURANTE
L'A.S. 2020/2021

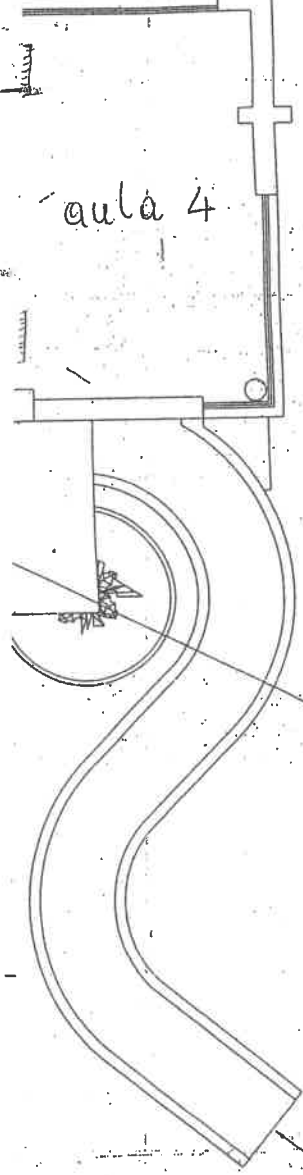

campo di
pallavolo in
sabbia
attualmente
esistente

tettuccio
protezione
ingresso

scivolo di
ingresso



AGGIORNATA AL 2021

Scuola Primaria - Bellinzago n.se

Via Vescovo Bovio 7/9



ISTITUTO COMPRESIVO "ALESSANDRO ANTONELLI"
 Via Vescovo Bovio, 9
 tel. 0321 98157 fax 0321 985925
 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
 Distretto Scolastico n. 53 - Arona (NO)
www.icantonellibellinza@o.it
 codice fiscale: 94009490031


Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveneni di Milano	0266101029









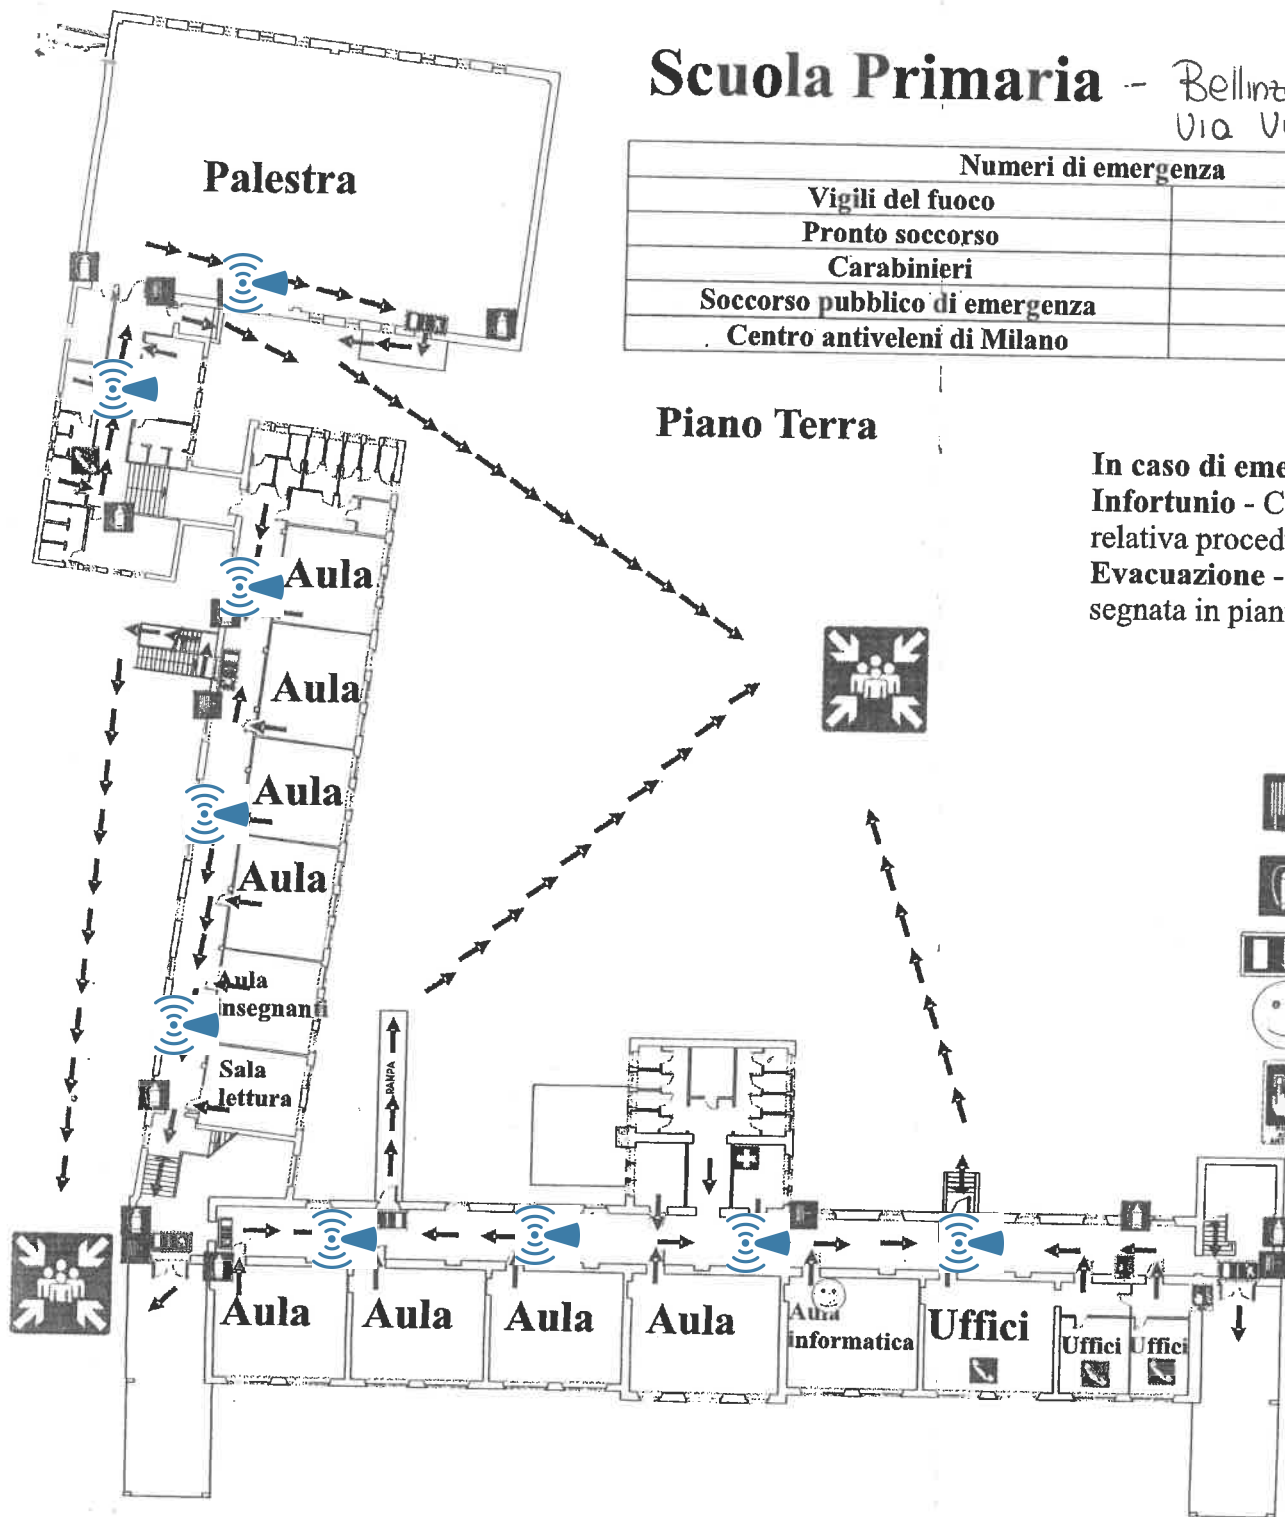

Piano Terra

In caso di emergenza

Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura.

Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura.




-  **Lancia antincendio**
-  **Telefono emergenze**
-  **Estintore**
-  **Pronto soccorso**
-  **Uscita di sicurezza**
-  **Punto di raccolta**
-  **Voi siete qui**
-  **Percorso evacuazione verso uscita**
-  **Pulsante allarme antincendio**
-  **Interruttore elettrico generale**

Sistema
Sicurezza

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 Zeno dott. Moretti
www.zenomoretti.com



ISTITUTO COMPRENSIVO "ALESSANDRO ANTONELLI"
 Via Vescovo Bovio, 9
 tel. 0321 98157 fax 0321 985925
 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
 Distretto Scolastico n. 53 – Arona (NO)
www.icantonellibellinzago.it
 codice fiscale: 94009490031

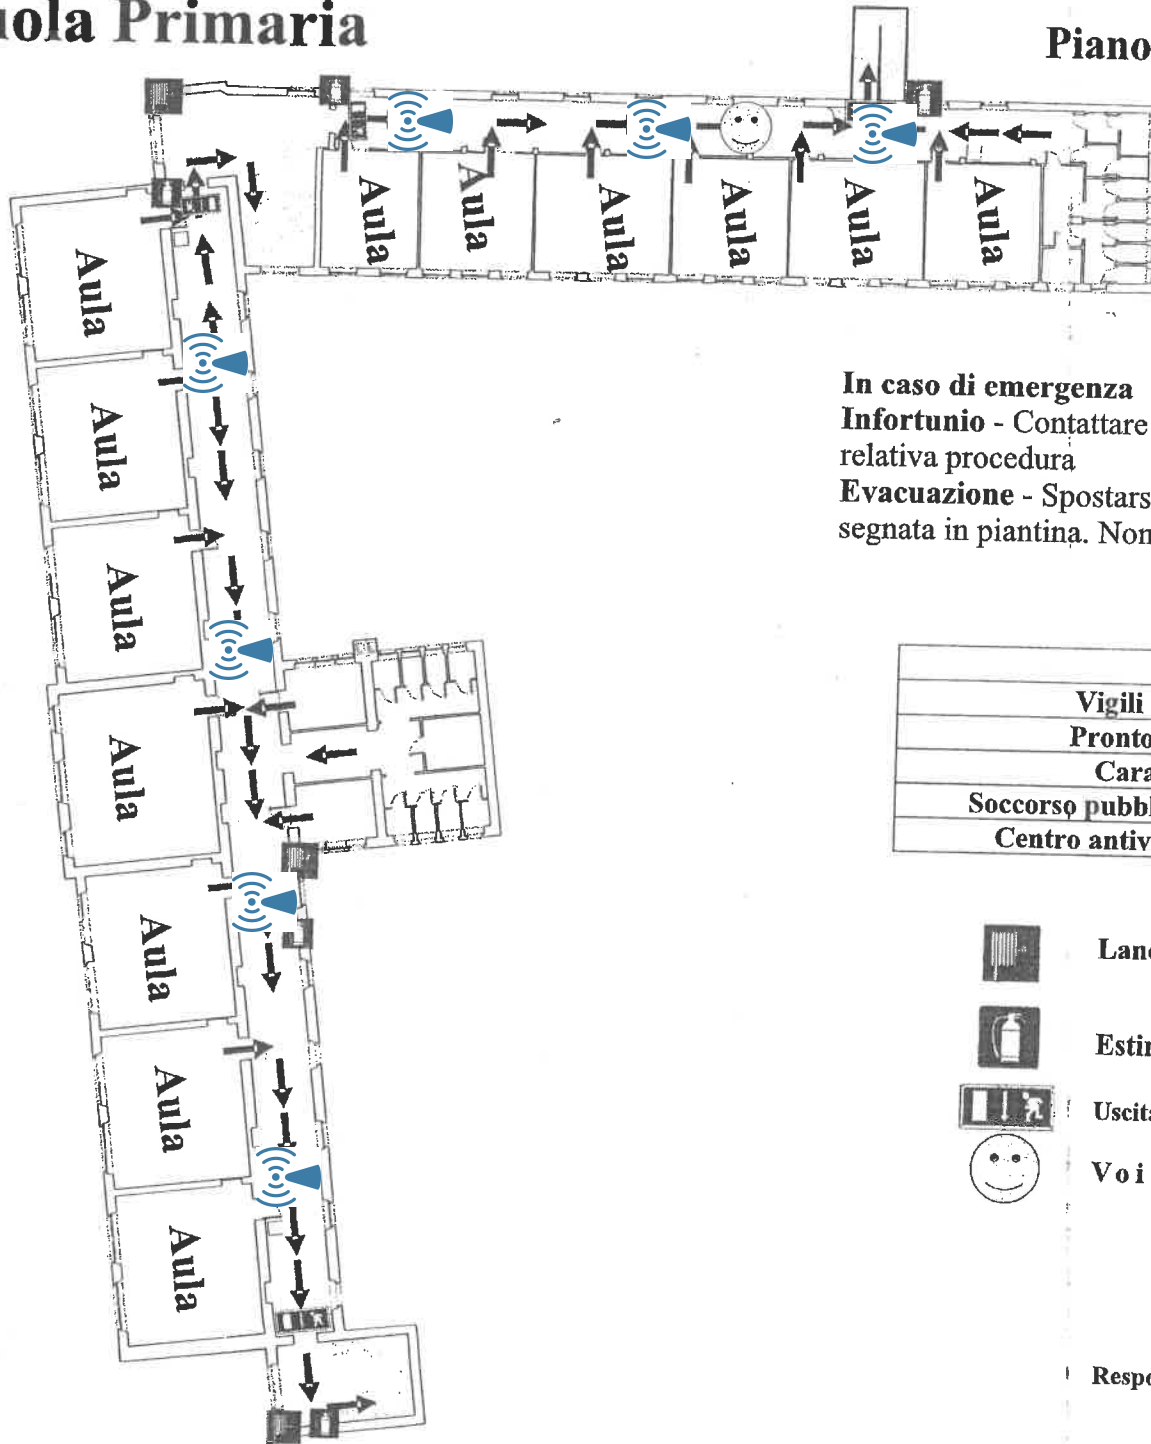









In caso di emergenza

Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura

Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura

Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveneni di Milano	0266101029

- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|
|  | Lancia antincendio |  | Telefono emergenze |
|  | Estintore |  | Pronto soccorso |
|  | Uscita di sicurezza |  | Punto di raccolta |
|  | Voi siete qui |  | Percorso evacuazione verso uscita |

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 Zeno dott. Moretti
www.zenomoretti.com

sistema
 620
Sicurezza




ISTITUTO COMPRESIVO "ALESSANDRO ANTONELLI"
 Via Vescovo Bovio, 9
 tel. 0321 98157 fax 0321 985925
 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
 Distretto Scolastico n. 53 - Arona (NO)
www.icantonellibellinza.it
 codice fiscale: 94009490031

Scuola secondaria

De medici

Piano Semi interrato

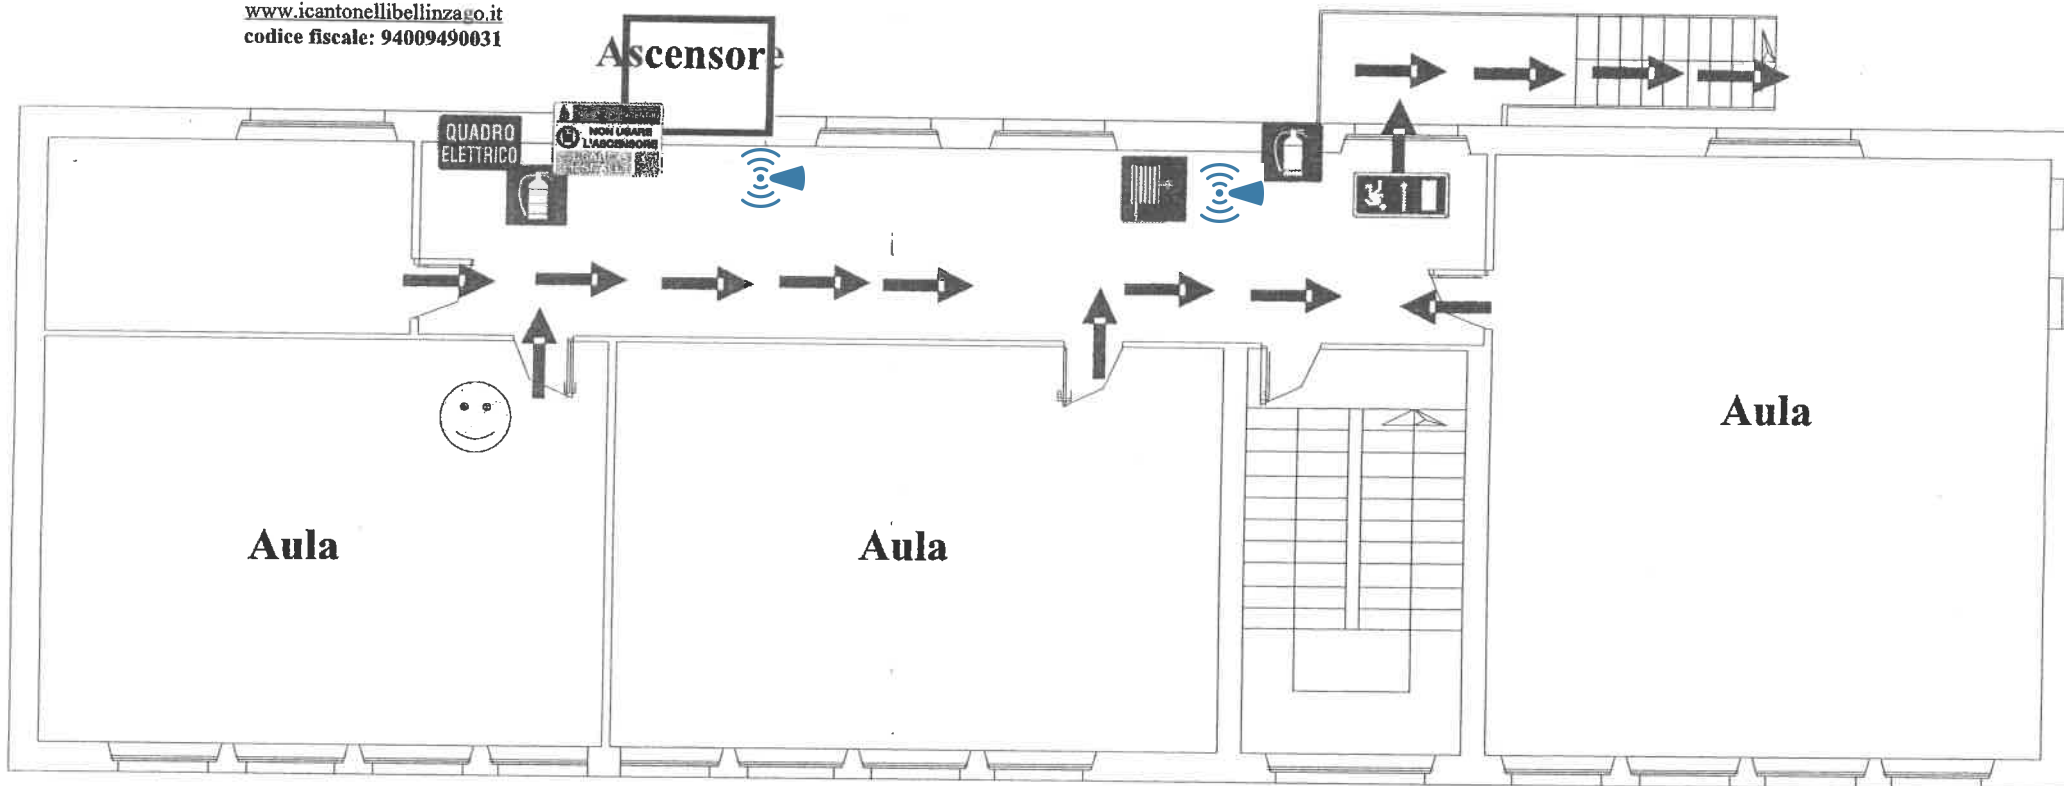

Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveleni di Milano	0266101029

In caso di emergenza

Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura

Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura

- Telefono emergenze
- Pronto soccorso
- Punto di raccolta
- Percorso evacuazione verso uscita
- Quadro elettrico
- Idrante
- Estintore portatile
- Uscita di sicurezza
- Voi siete qui
- Interruttore elettrico generale

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 Zeno dott. Moretti
www.zenomoretta.com


sistema
 620
 Sicurezza



ISTITUTO COMPRESIVO "ALESSANDRO ANTONELLI"
 Via Vescovo Bovio, 9
 tel. 0321 98157 fax 0321 985925
 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
 Distretto Scolastico n. 53 - Arona (NO)
www.icantonellibellinzago.it
 codice fiscale: 94009490031

Scuola secondaria

Piano rialzato

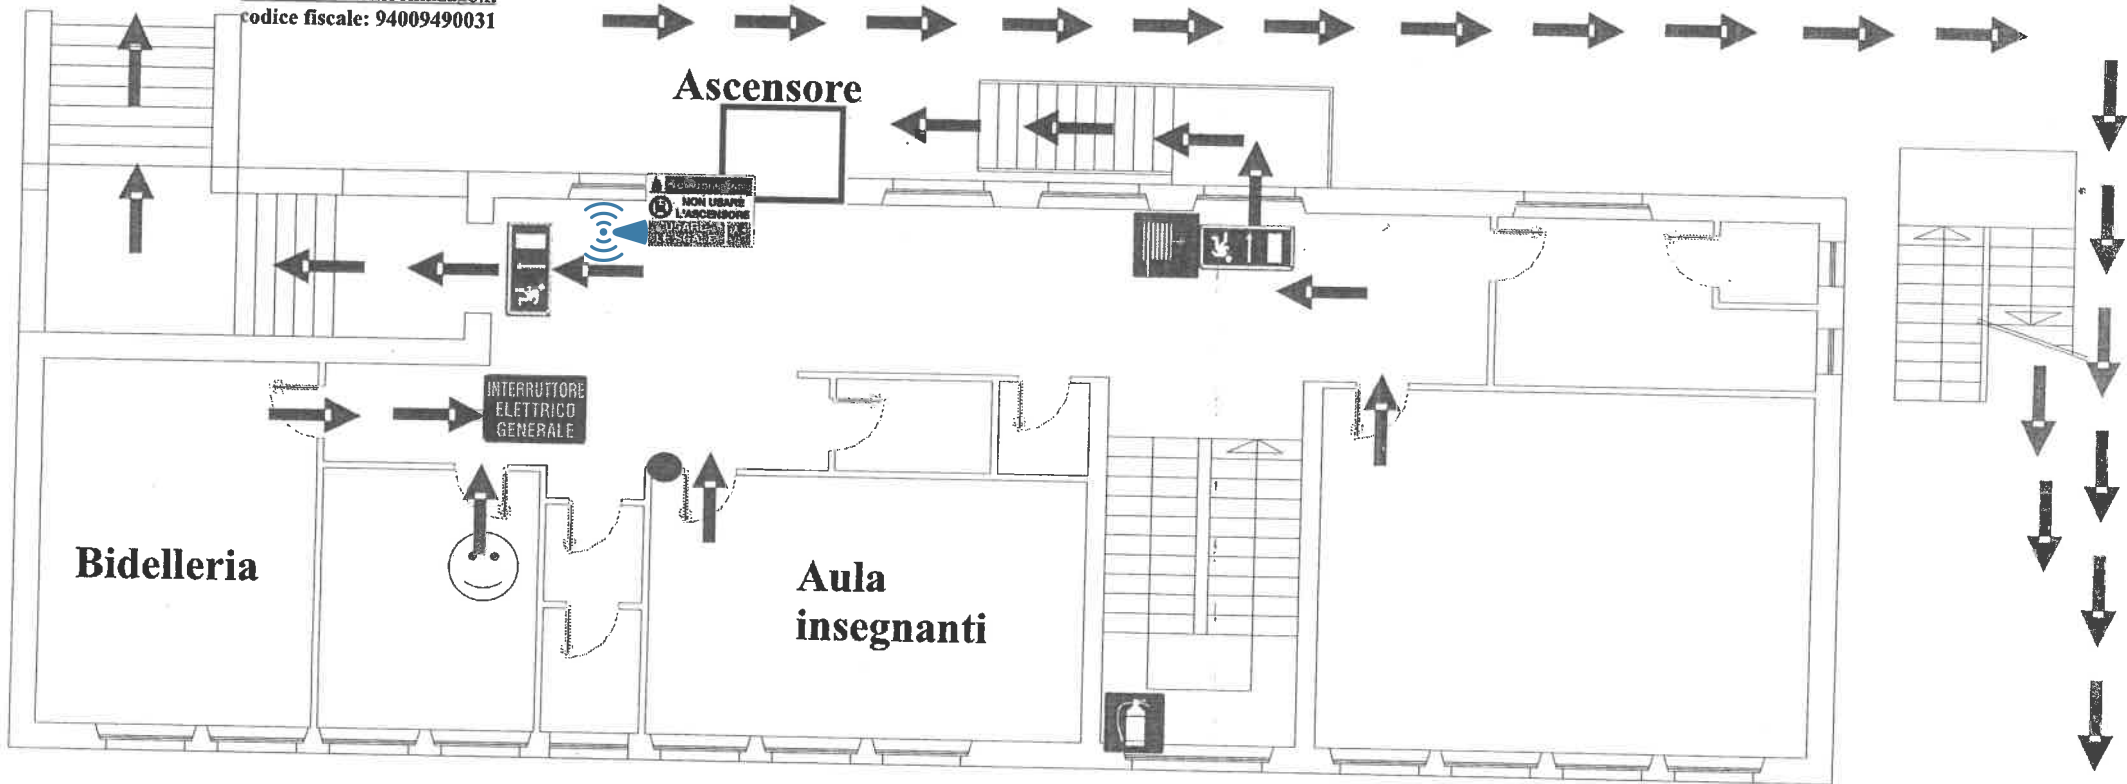

Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveneni di Milano	0266101029

In caso di emergenza

Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura

Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura

- Telefono emergenze
- Pronto soccorso
- Punto di raccolta
- Percorso evacuazione verso uscita
- Pulsante segnalazione allarme
- Idrante
- Estintore portatile
- Uscita di sicurezza
- Voi siete qui
- Interruttore elettrico generale

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 Zeno dott. Moretti
www.zenomoretti.com


sistema
Sicurezza



ISTITUTO COMPRESIVO "ALESSANDRO ANTONELLI"
 Via Vescovo Bovio, 9
 tel. 0321 98157 fax 0321 985925
 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
 Distretto Scolastico n. 53 - Arona (NO)
www.icantonellibellinza@o.it
 codice fiscale: 94009490031

Scuola secondaria

Piano Primo

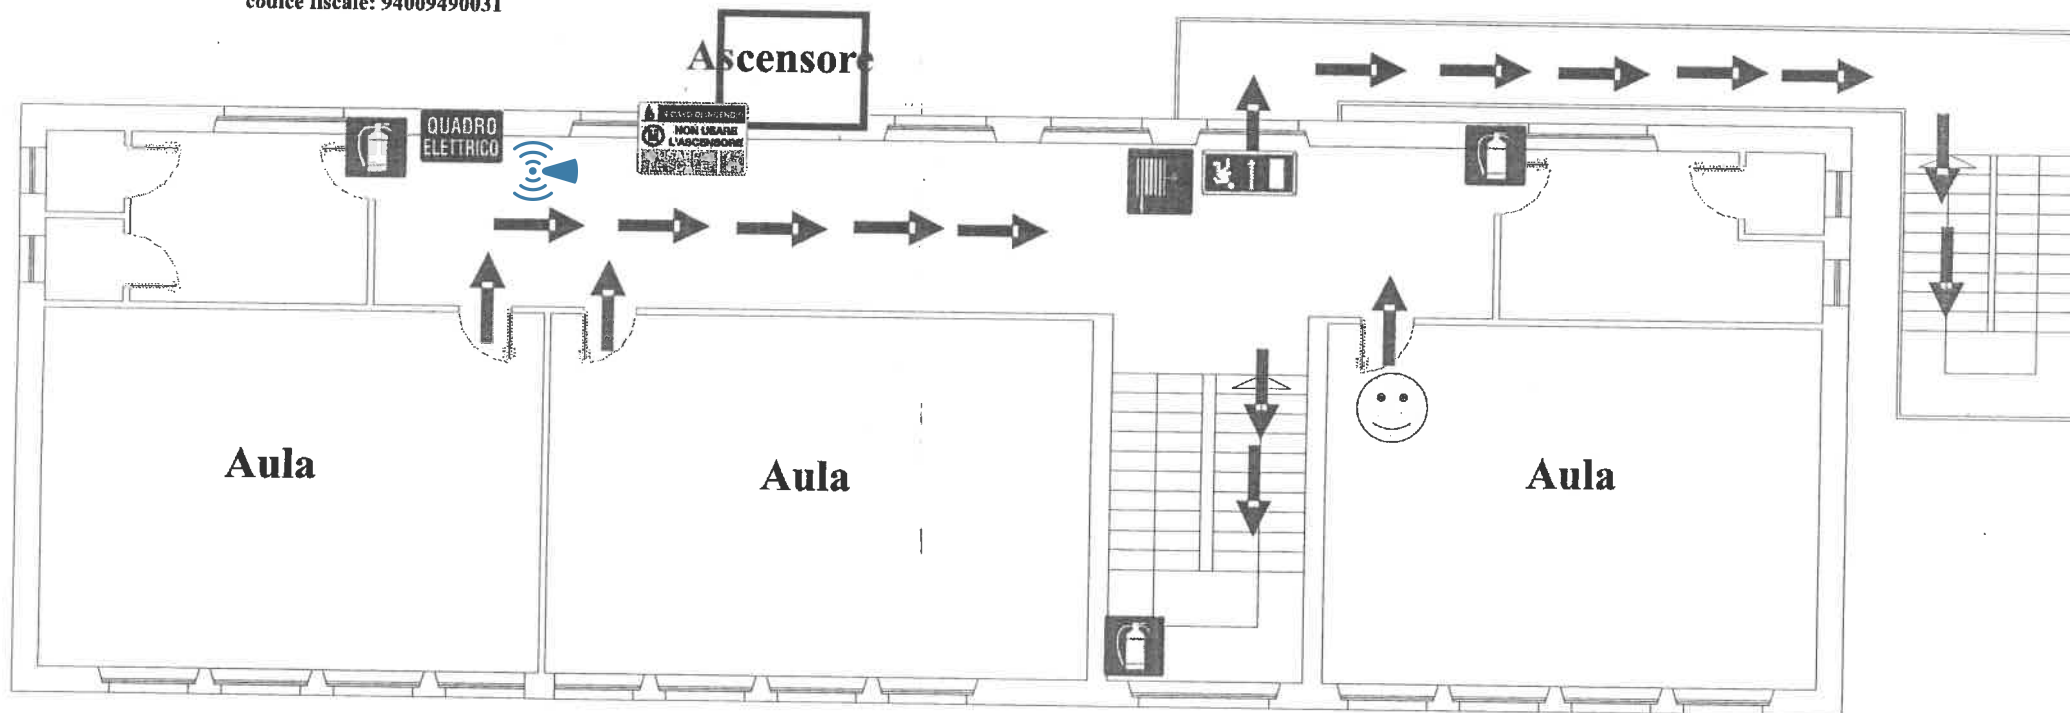

Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveneni di Milano	0266101029

In caso di emergenza

Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura

Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| | Telefono emergenze | | Idrante |
| | Pronto soccorso | | Estintore portatile |
| | Punto di raccolta | | Uscita di sicurezza |
| | Percorso evacuazione verso uscita | | Voi siete qui |
| | Quadro elettrico | | Interruttore elettrico generale |

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 Zeno dott. Moretti
www.zenomoretta.com

**Sistema
 620
 Sicurezza**



ISTITUTO COMPRESIVO "ALESSANDRO ANTONELLI"

Via Vescovo Bovio, 9

tel. 0321 98157 fax 0321 985925

28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)


Distretto Scolastico n. 53 - Arona (NO)

www.icantonellibellinzago.it








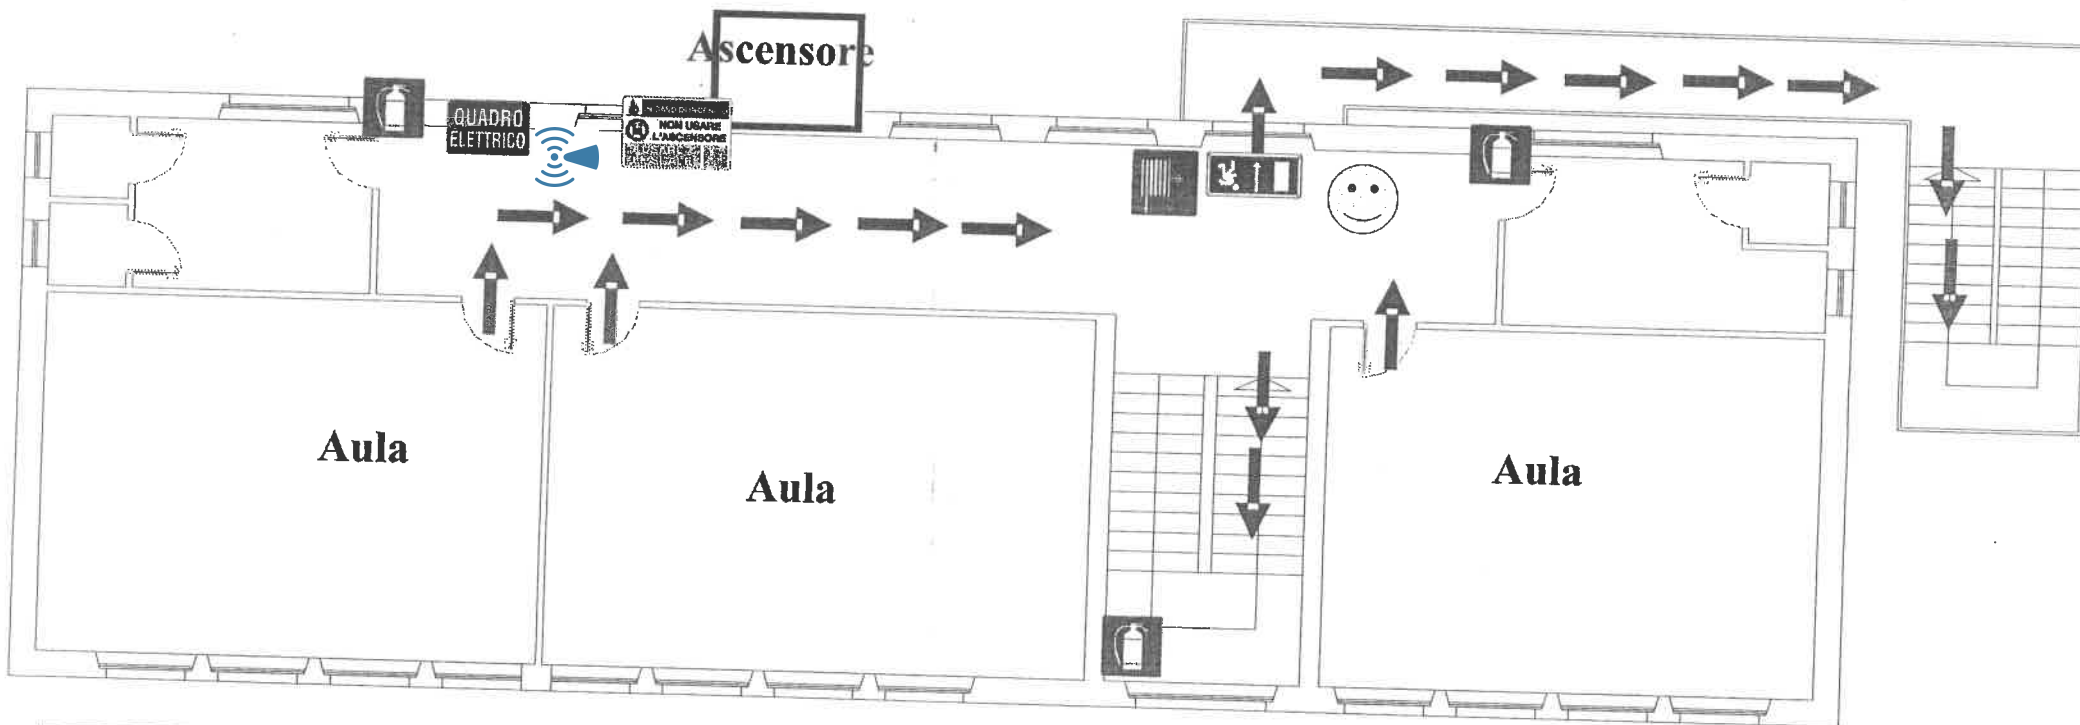


codice fiscale: 94009490031

Scuola secondaria

Piano Secondo



Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveneni di Milano	0266101029

-  Telefono emergenze
-  Pronto soccorso
-  Punto di raccolta
-  Percorso evacuazione verso uscita
-  Quadro elettrico
-  Idrante
-  Estintore portatile
-  Uscita di sicurezza
-  Voi siete qui
-  Interruttore elettrico generale

In caso di emergenza


Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura

Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 Zeno dott. Moretti
www.zenomoretti.com



Scuola secondaria

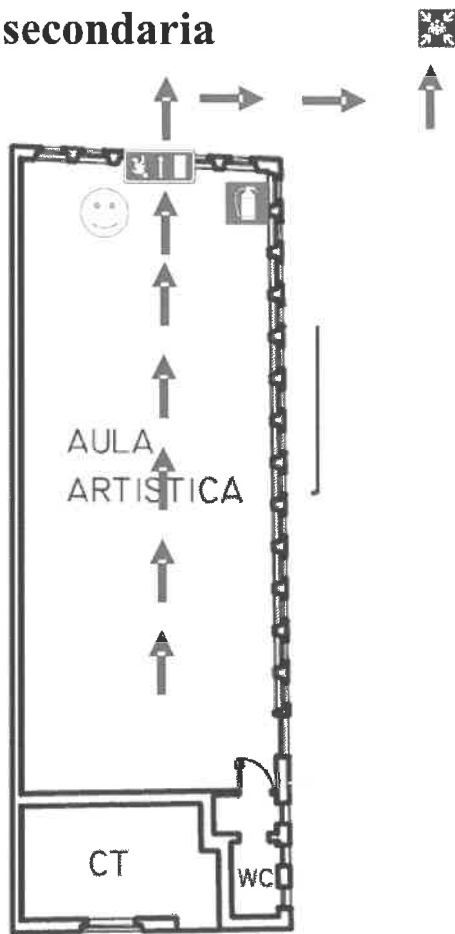

Piano terra



ISTITUTO COMPRESIVO "ALESSANDRO ANTONELLI"
 Via Vescovo Bovio, 9
 tel. 0321 98157 fax 0321 985925
 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
 Distretto Scolastico n. 53 – Arona (NO)
www.icantonellibellinzago.it
 codice fiscale: 94009490031

In caso di emergenza

Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura

Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura

Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveleni di Milano	0266101029

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Telefono emergenze | Idrante |
| Pronto soccorso | Estintore portatile |
| Punto di raccolta | Uscita di sicurezza |
| Percorso evacuazione verso uscita | Voi siete qui |
| Quadro elettrico | Interruttore elettrico generale |

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 Zeno dott. Moretti
www.zenomoretta.com

Sistema
 S20
Sicurezza

Scuola secondaria

Piano terra



ISTITUTO COMPRESIVO "ALESSANDRO ANTONELLI"
 Via Vescovo Bovio, 9
 tel. 0321 98157 fax 0321 985925
 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
 Distretto Scolastico n. 53 - Arona (NO)
www.icantonellibellinza.it
 codice fiscale: 94009490031



- Telefono emergenze
- Pronto soccorso
- Punto di raccolta
- Percorso evacuazione verso uscita
- Quadro elettrico
- Idrante
- Estintore portatile
- Uscita di sicurezza
- Voi siete qui
- Interruttore elettrico generale


Access Point da Esterno

In caso di emergenza
Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura
Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura

Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveleni di Milano	0266101029

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 Zeno dott. Moretti
www.zenomorette.com



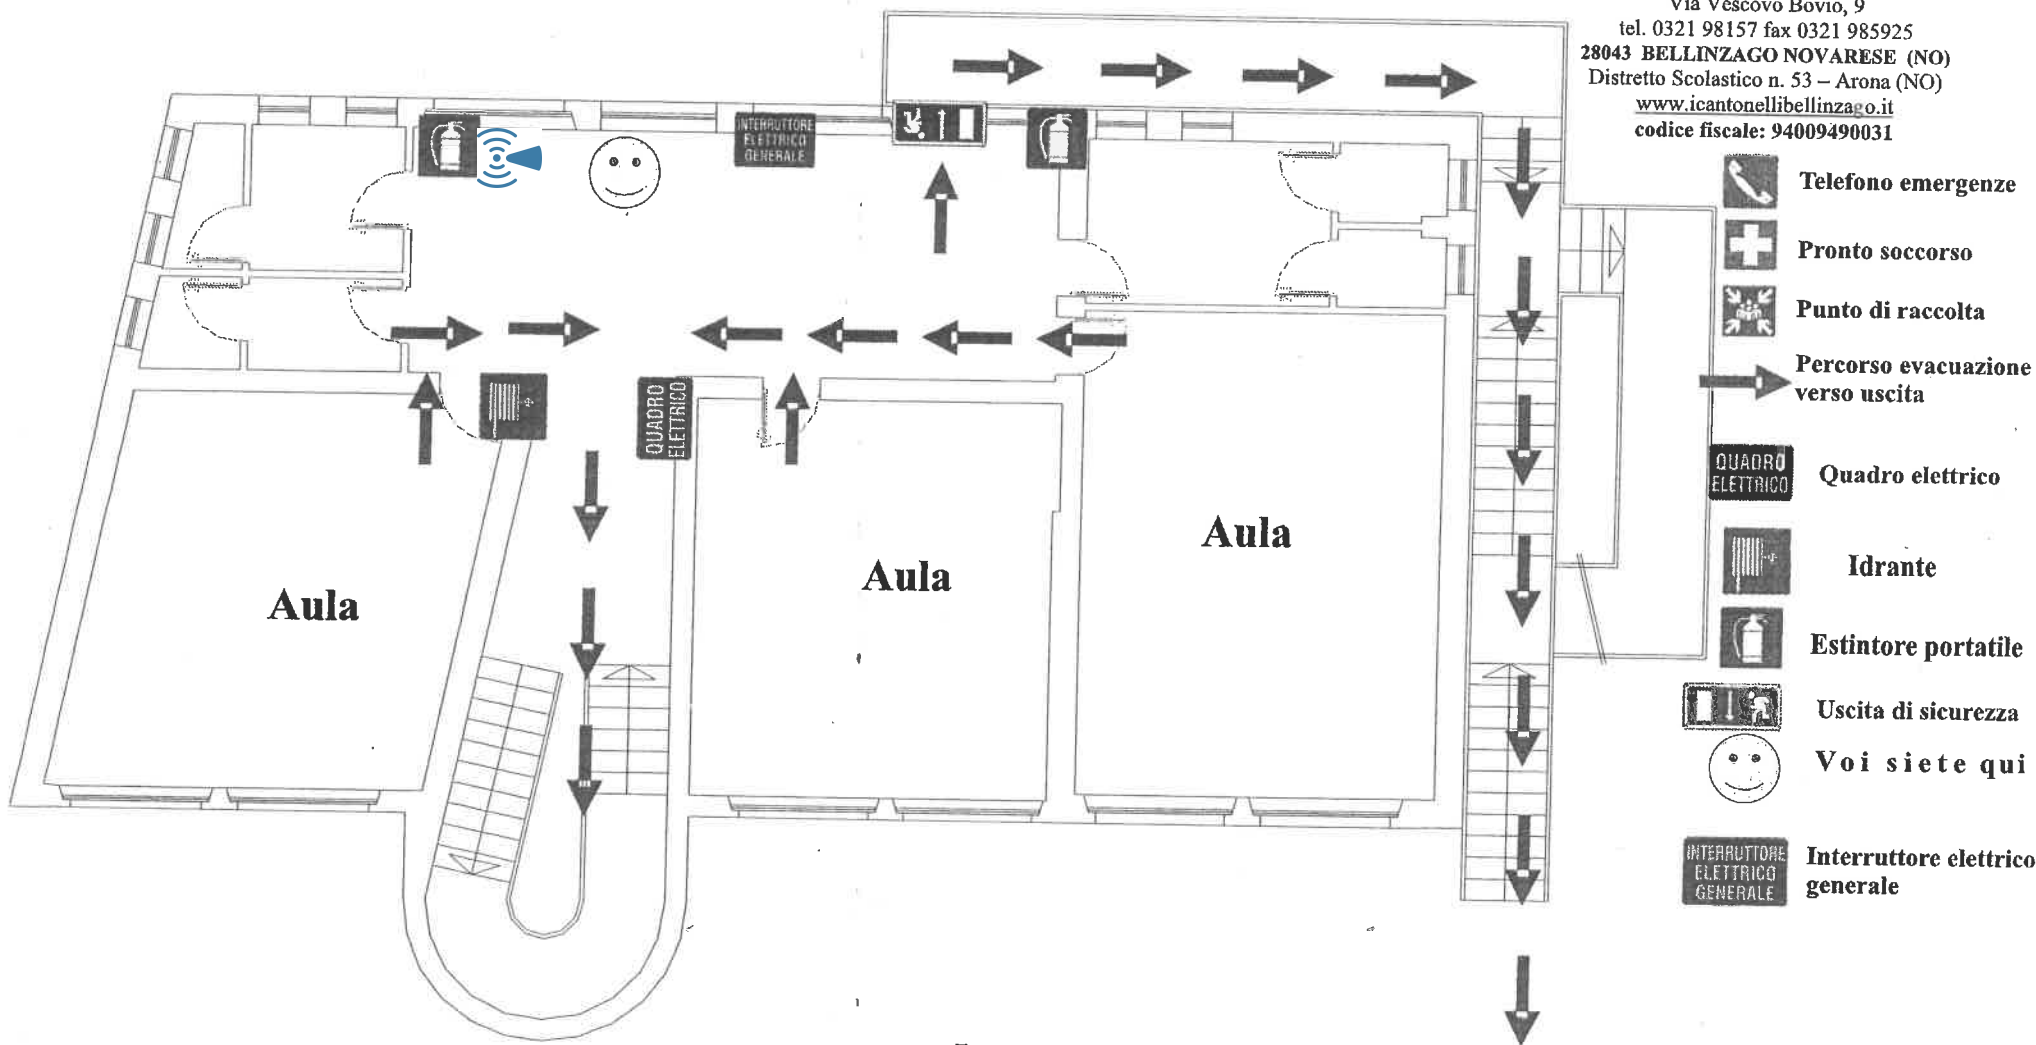

- Telefono emergenze
- Pronto soccorso
- Punto di raccolta
- Percorso evacuazione verso uscita
- Quadro elettrico
- Idrante
- Estintore portatile
- Uscita di sicurezza
- Voi siete qui
- Interruttore elettrico generale

Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveneni di Milano	0266101029

In caso di emergenza
Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura
Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 Zeno dott. Moretti
www.zenomoretta.com

sistema
620
Sicurezza



ISTITUTO COMPRESIVO "ALESSANDRO ANTONELLI"

Via Vescovo Bovio, 9


tel. 0321 98157 fax 0321 985925

28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)

Distretto Scolastico n. 53 - Arona (NO)

www.icantonellibellinza.go.it

codice fiscale: 94009490031

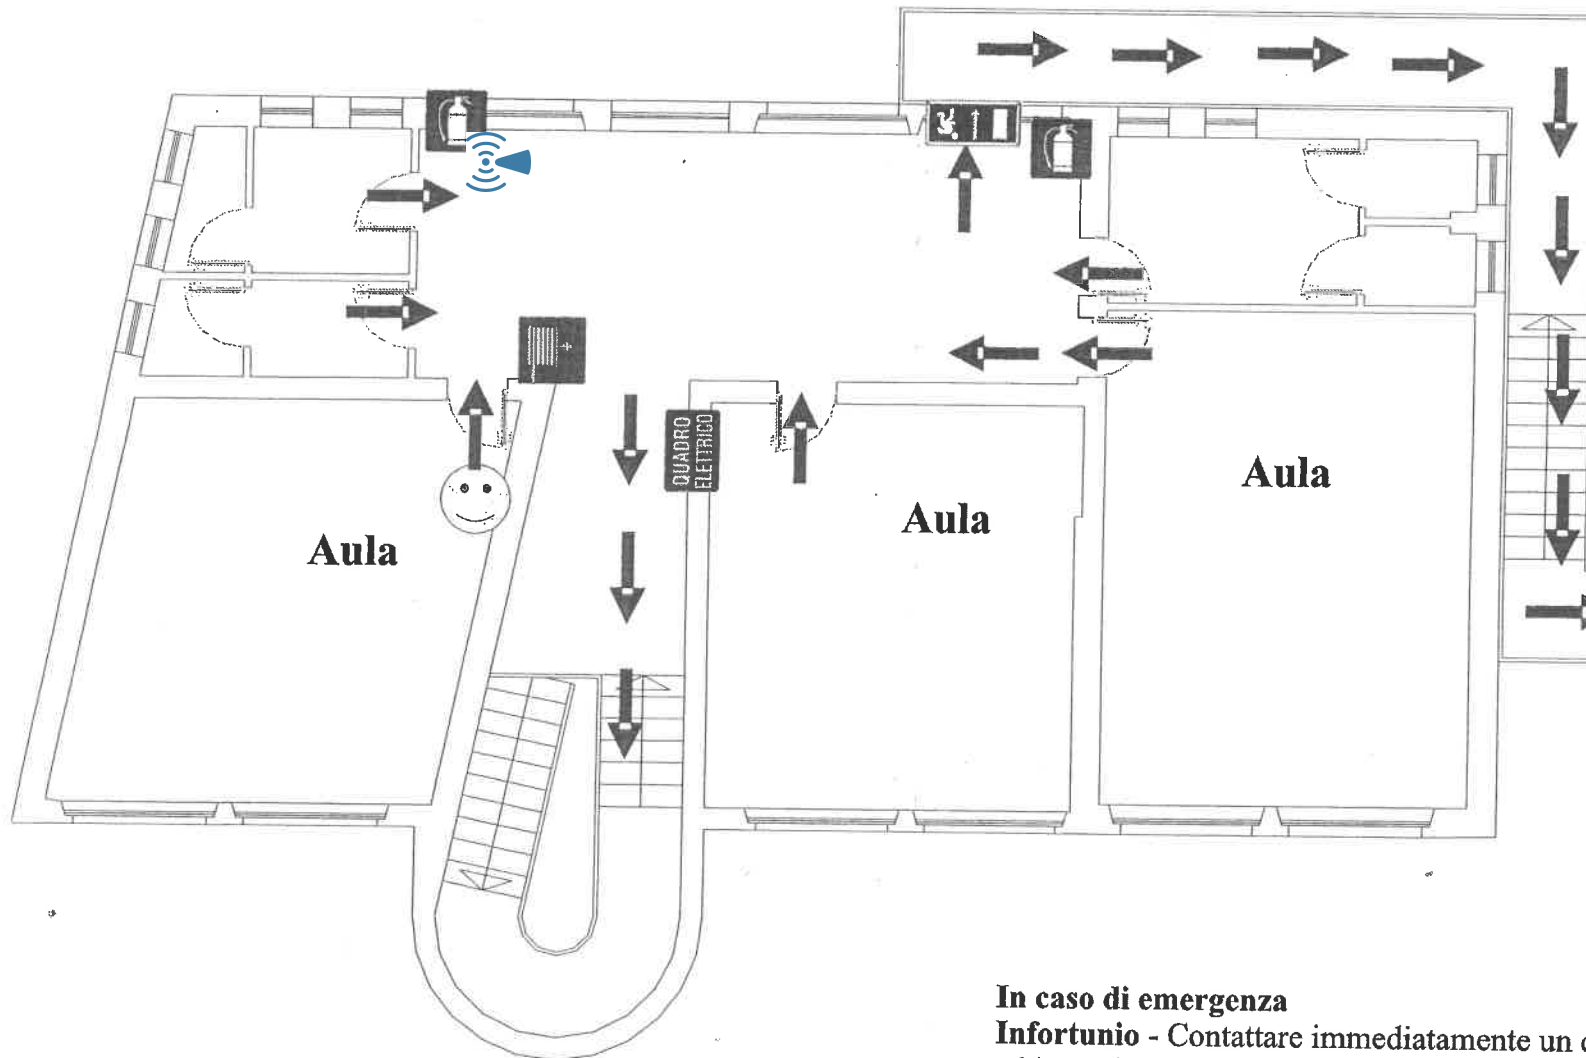

- Telefono emergenze
- Pronto soccorso
- Punto di raccolta
- Percorso evacuazione verso uscita
- Quadro elettrico
- Idrante
- Estintore portatile
- Uscita di sicurezza
- Voi siete qui
- Interruttore elettrico generale

Numeri di emergenza	
Vigili del fuoco	115
Pronto soccorso	118
Carabinieri	112
Soccorso pubblico di emergenza	113
Centro antiveleni di Milano	0266101029

In caso di emergenza

Infortunio - Contattare immediatamente un qualunque addetto che attiverà la relativa procedura

Evacuazione - Spostarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina segnata in piantina. Non intralciare le vie di accesso alla struttura

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Zeno dott. Moretti
www.zenomoretti.com

sistema
620
Sicurezza

